

ROL CONTRA INCENDIO

DEPARTAMENTO

ENSEÑANZA PRÁCTICA

C.I.A.T.A.

FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION

INSTITUTO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

ROL CONTRA INCENDIO – EDIFICIO ENSEÑANZA PRÁCTICA

1. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR DURANTE HORARIO DE ACTIVIDAD:

En caso de producirse un incendio en alguna de las instalaciones: aulas, laboratorios u oficinas se actuará de la siguiente forma:

- 1) El personal que detecte el incendio dará la voz de alarma general a viva voz y solicitará dar aviso a quien se encuentre más próximo al sistema de equipo sirena/altavoz haciendo tocar la alarma correspondiente.
- 2) El jefe de turno o quien se haga cargo de la maniobra deberá designar inmediatamente dos personas para dar aviso del siniestro. Uno de ellos lo hará al turno de la B.A.M. (OPERACIONES) y desde allí telefónicamente al servicio CONTRA-INCENDIOS y el otro por el medio más rápido disponible se dirigirá a informar del incendio al servicio CONTRA-INCENDIOS (BOMBEROS).
- 3) El personal que se encuentra más cerca del foco de incendio procederá a combatirlo con los matafuegos asignados en cada sector según ANEXO ALFA. Asimismo retirará los elementos que puedan ser afectados, tratando de que el fuego no se extienda.
- 4) En caso de encontrarse alumnos en el lugar del siniestro, deberán ser evacuados bajo la responsabilidad de los señores Profesores / Instructores / Preceptores.
- 5) El resto del personal tomará los matafuegos asignados y se reunirá con el Jefe de Turno en el lugar del siniestro.
- 6) El Jefe de Turno o quien coordine las acciones ordenará el corte de la llave general de gas (ver Anexo Bravo) y evaluará si efectúa el corte general de electricidad siempre y cuando ello no origine riesgos para el movimiento y desalojo de las instalaciones/personal.
- 7) Quedará a criterio del Jefe del C.I.A.T.A. y/o de su respectivo reemplazante la puesta en marcha del Plan de Evacuación del Edificio.
- 8) Ordenada la evacuación se establecerá como punto de reunión del personal afectado el área donde se encuentra el BAC ONE-ELEVEN, donde se procederá al recuento por parte del personal de Preceptores, para establecer quien pudiera haber quedado atrapado.
- 9) Al arribar el servicio CONTRA-INCENDIO, cesará la función del personal afectado quien se retirará a una distancia prudencial para no interferir en sus funciones.

DATOS ÚTILES: SERVICIO CONTRA INCENDIO: interno Nº 56111 - 56211

OPERACIONES: TEL: 4629-6426 (INT. 56109 - 56110)

SANIDAD: TEL: 4629-2025 (INT. 56115 - 56116).

Jefe del C.I.A.T.A.: Comodoro Pablo Alejandro LENA. TEL: 1544782300

Encargado de base: Suboficial Mayor Carlos CHAMALE TEL: 1563785950

Jefe de Departamento Aviónica: Sr. Rubén SYKORA. TEL: 1531263314

Jefe de Departamento Mecánica: Sr. Rodolfo CIMALANDO. TEL: 1550552181


Jefe de Departamento Aeronavegantes: Sr. Javier HERMIDA. TEL: 1540354774

Personal de Mantenimiento: Sr. Maximiliano Rosales. TEL: 154094-9212

2. PROCEDIMIENTO A SEGUIR FUERA DE HORARIO DE ACTIVIDAD:

- 1) Se procederá a informar del siniestro al Oficial de turno de la B.A.M. (OFICINA OPERACIONES) quien notificará al SERVICIO CONTRA INCENDIO.
- 2) El oficial de turno procederá a abrir la oficina de regencia (ver croquis adjunto), para retirar la llave correspondiente del lugar del siniestro.
- 3) Se procederá al corte de la llave general de gas y según criterio del suministro eléctrico del lugar afectado.
- 4) Se notificará telefónicamente al Jefe del C.I.A.T.A o Jefe de Departamento de lo ocurrido para que tome los recaudos pertinentes.

EDIFICIO ENSEÑANZA PRÁCTICA

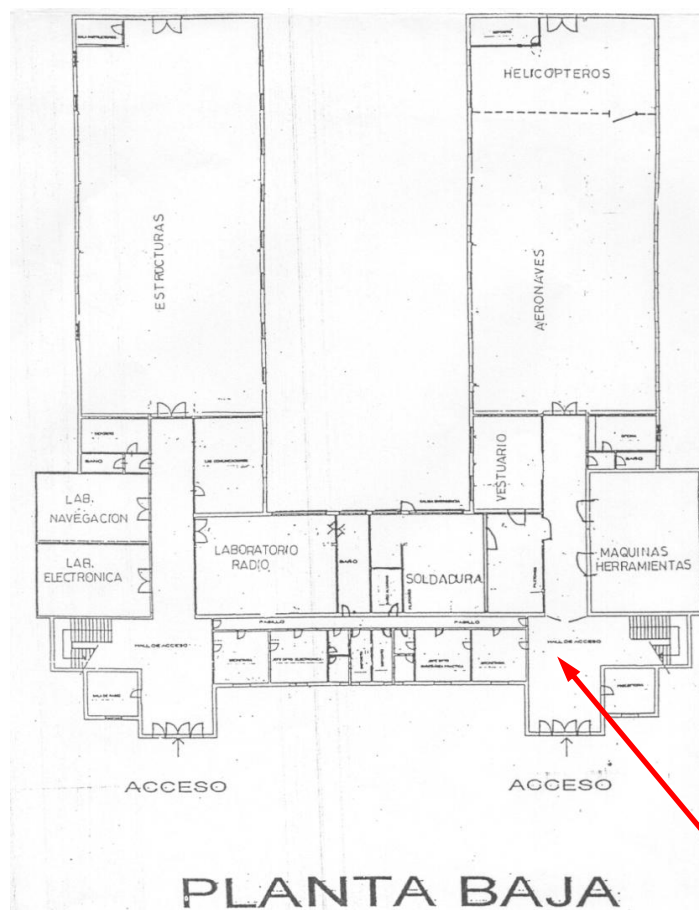


Secretaria Enseñanza Práctica

Equipo Sirena - Altavoz

NOTA: Poseen llave de acceso al Consejo Didáctico, Operaciones, Jefe del CIATA, Jefes de Departamentos CIATA y Personal de Mantenimiento.


EDIFICIO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA

UBICACIÓN DE MATAFUEGOS Y LLAVES DE CORTE DE ENERGÍA Y GAS

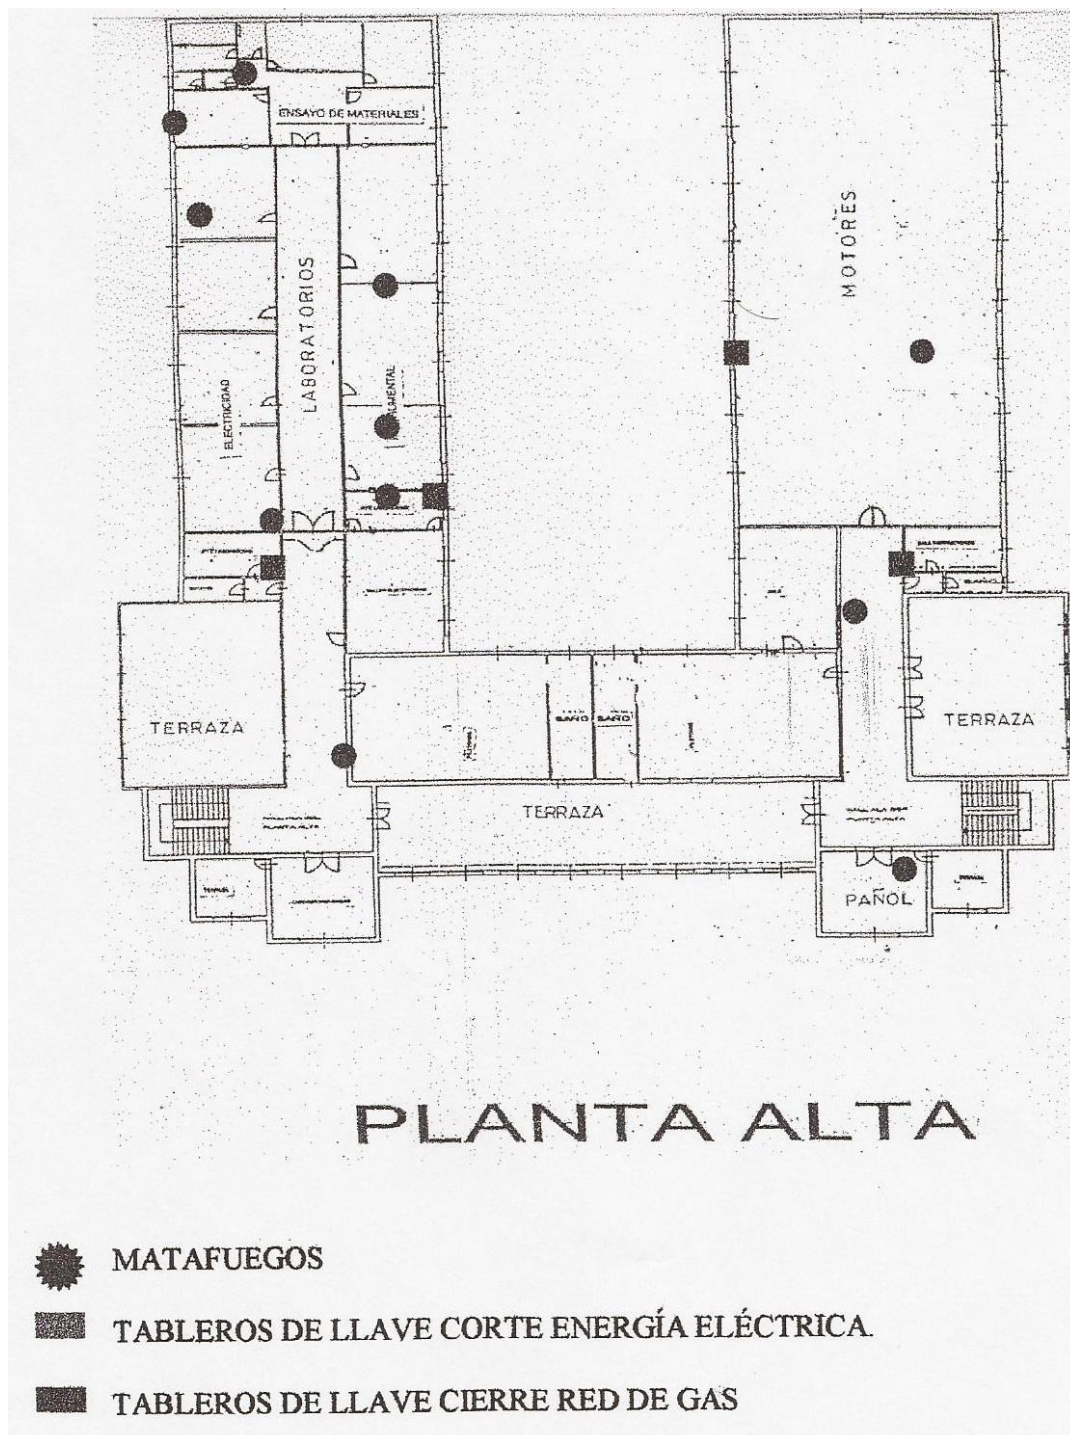


EDIFICIO CENTRAL

UBICACIÓN DE MATAFUEGOS Y LLAVES DE CORTE DE ENERGÍA Y GAS

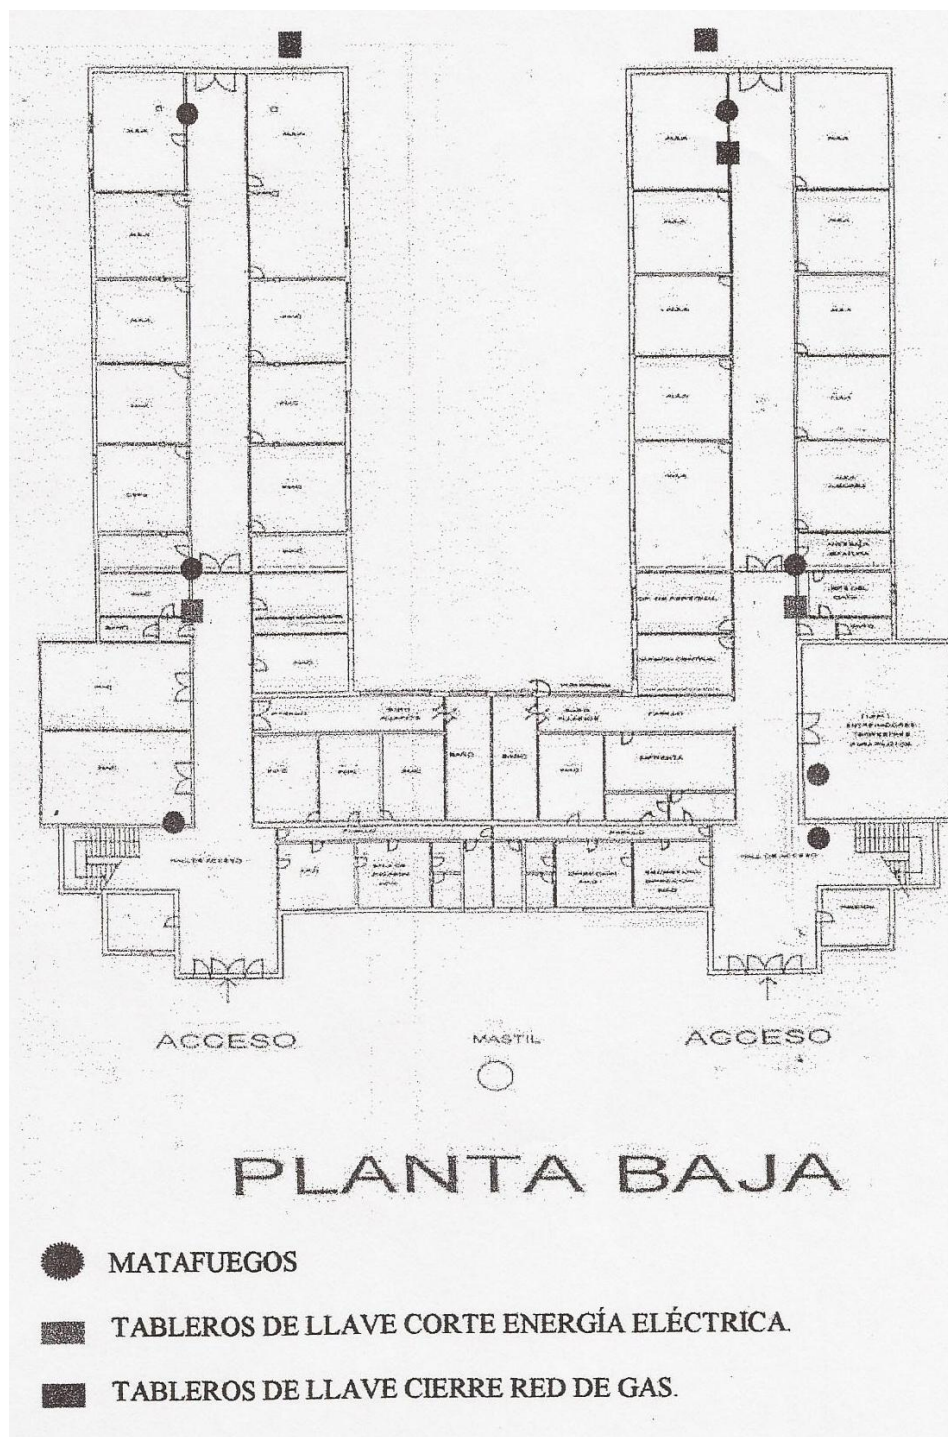


EDIFICIO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA

UBICACIÓN DE MATAFUEGOS Y LLAVES DE CORTE DE ENERGÍA Y GAS

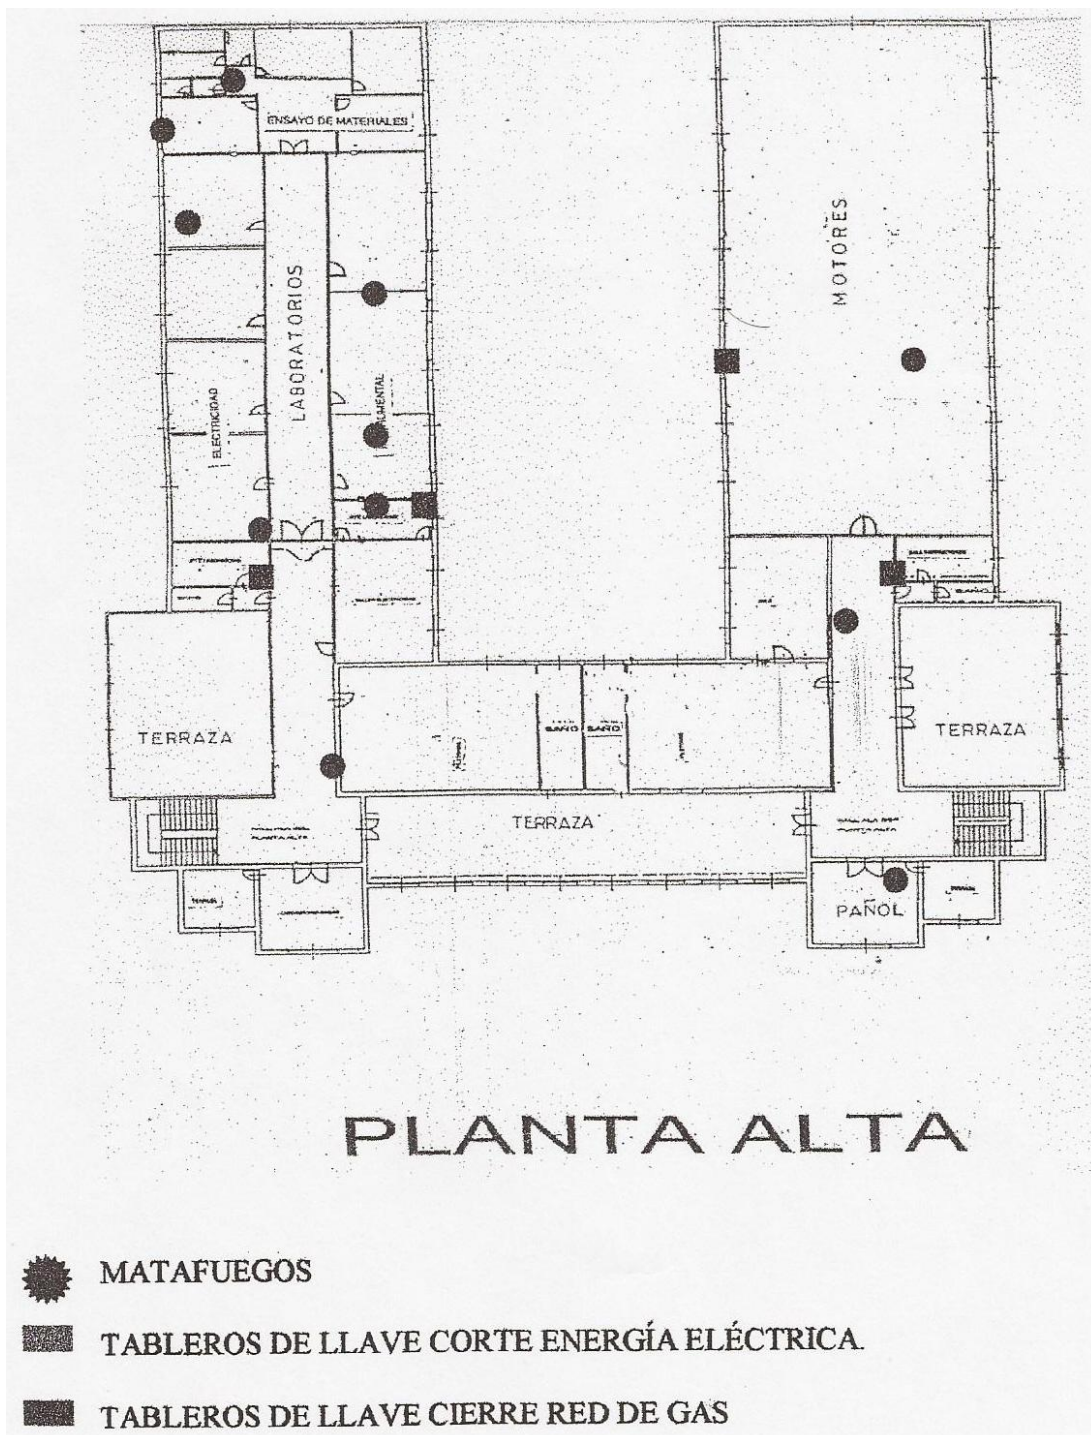


EDIFICIO CENTRAL PLANTA BAJA

ROL DE EVACUACIÓN DEL PERSONAL – DIAGRAMA

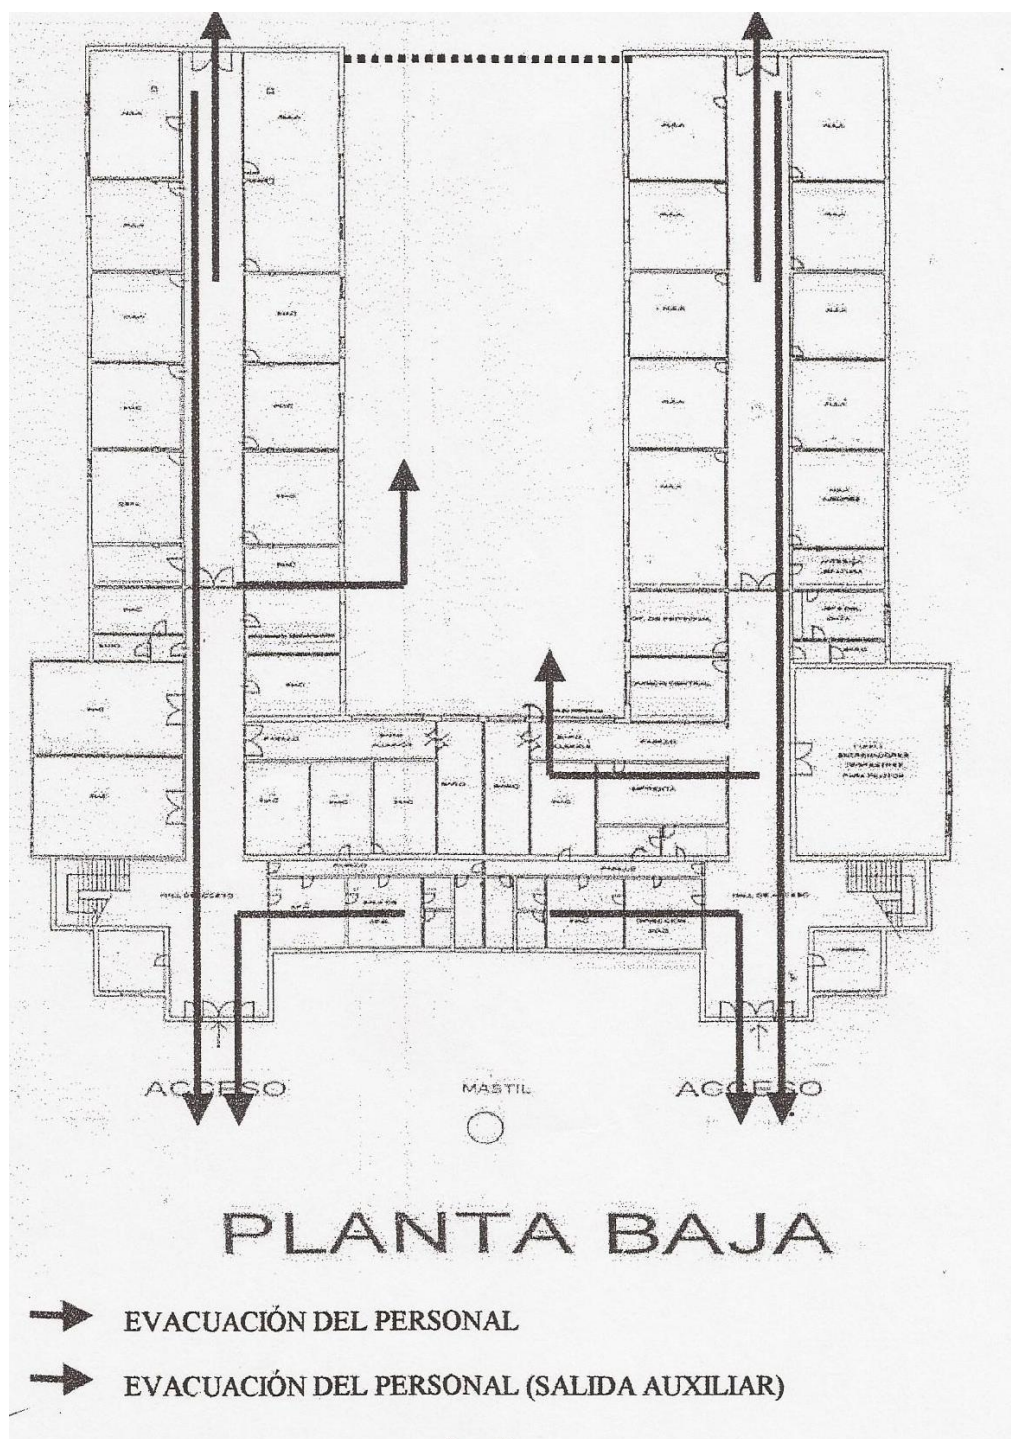


EDIFICIO CENTRAL PLANTA ALTA

ROL DE EVACUACIÓN DEL PERSONAL – DIAGRAMA

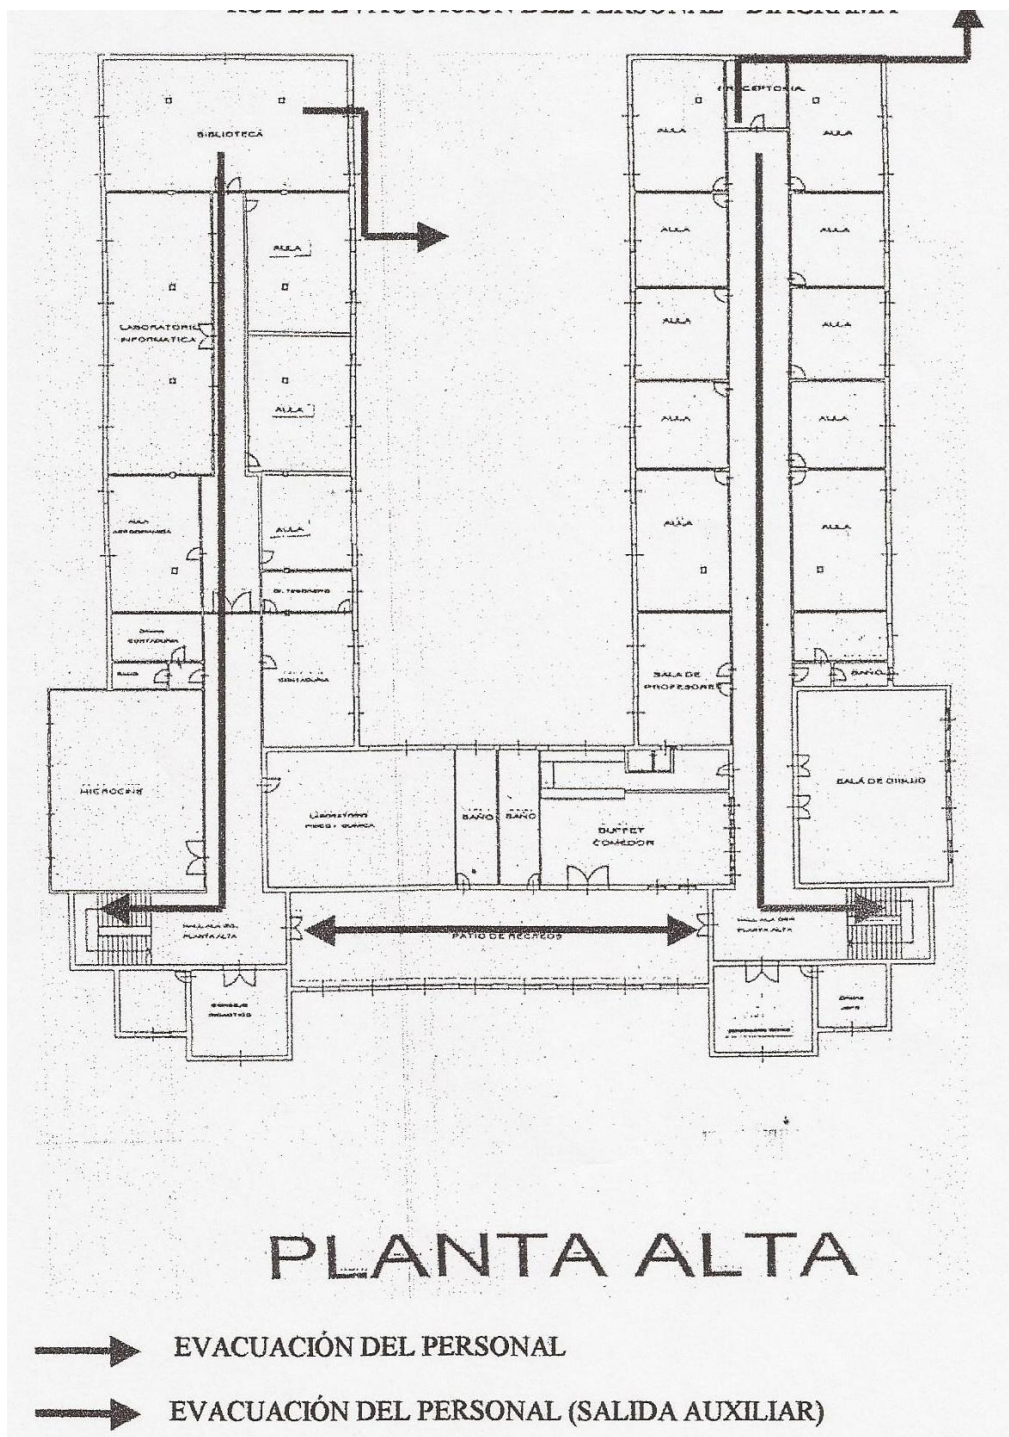


EDIFICIO DE ENSEÑANZA PRÁCTICA

ROL DE EVACUACIÓN DEL PERSONAL – DIAGRAMA

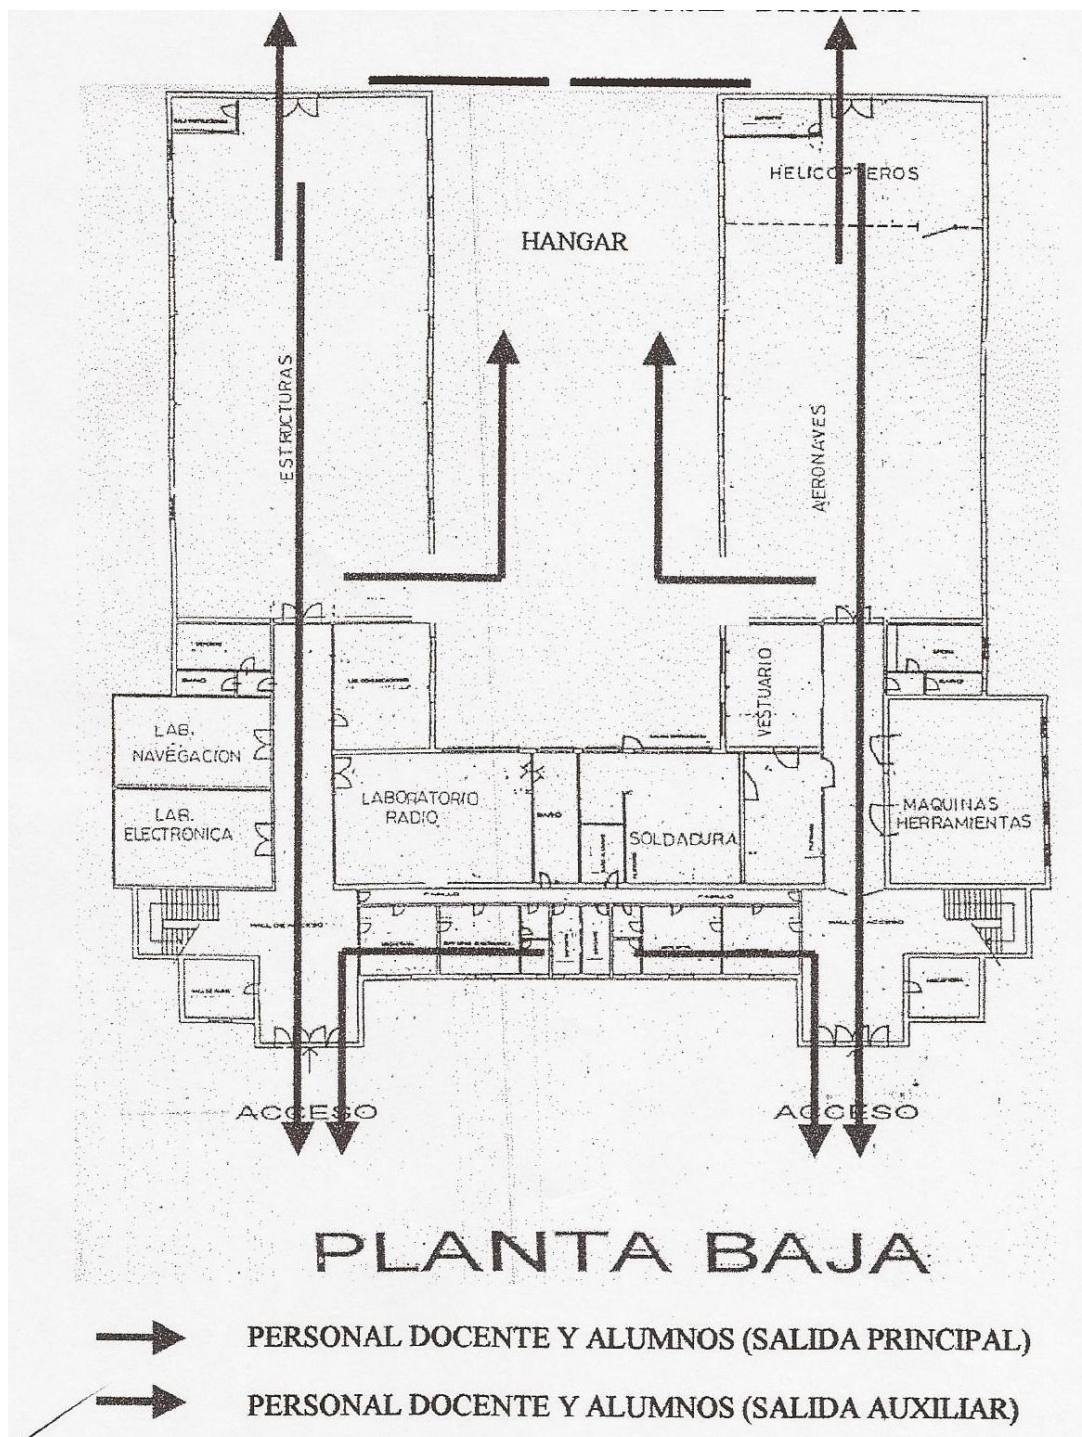

EDIFICIO DFE ENSEÑANZA PRÁCTICAS

ROL DE EVACUACIÓN DEL PERSONAL - DIAGRAMA

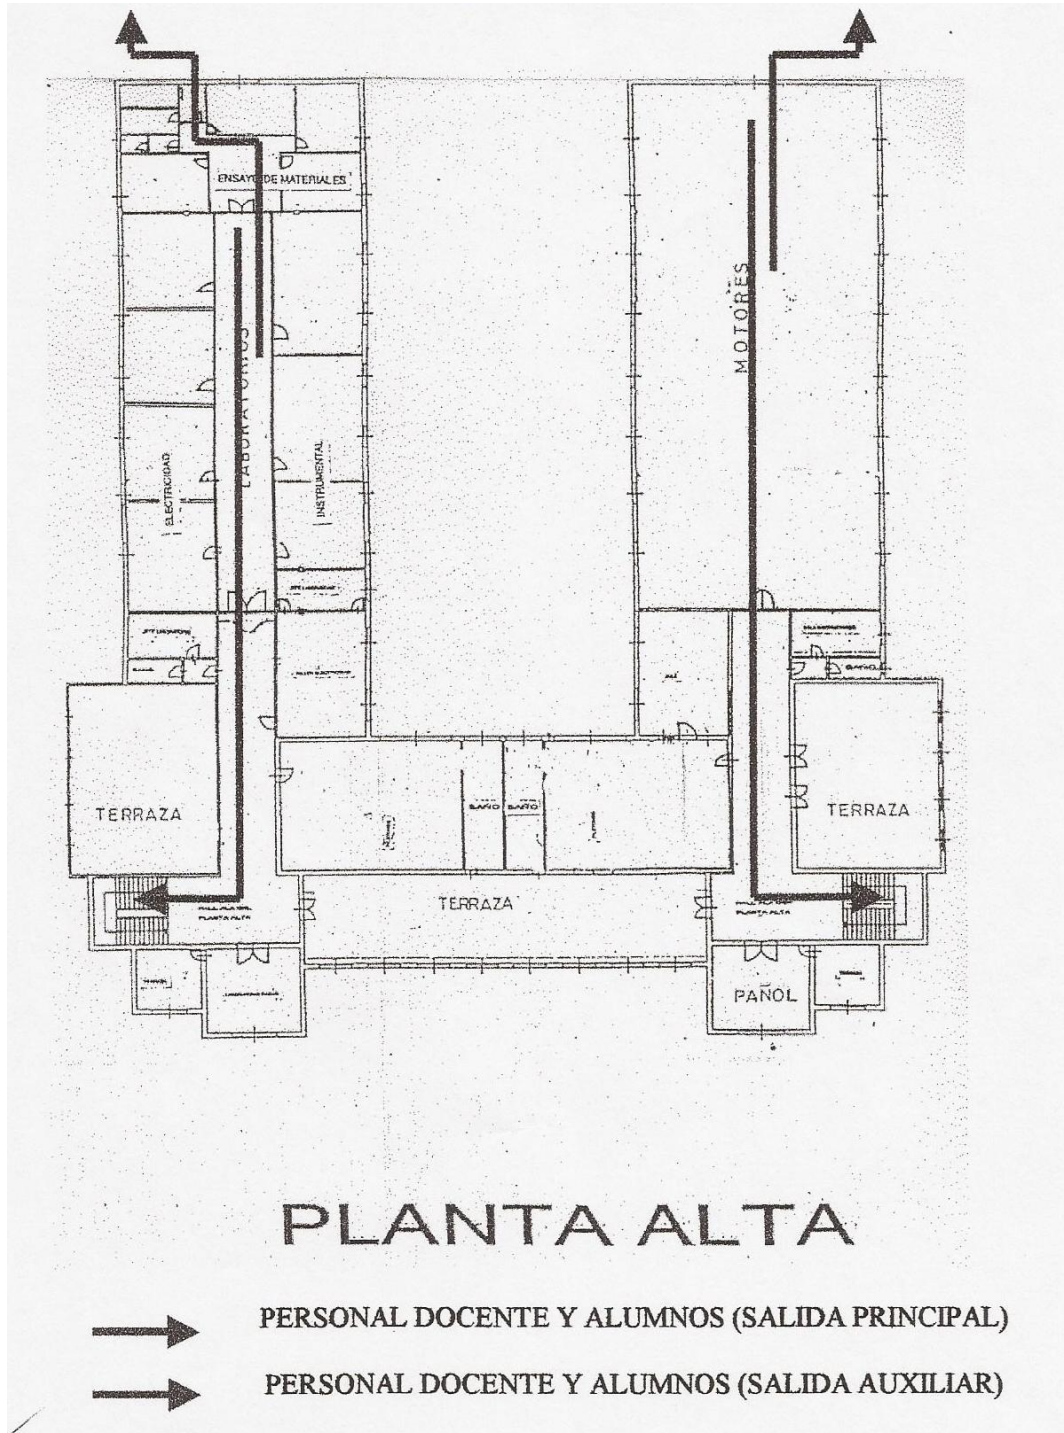

ANEXO BRAVO

EDIFICIO LABORATORIO DE SOLDADURA AERONAUTICA

ROL DE EVACUACIÓN DEL PERSONAL – DIAGRAMA

